


VERSANTS TARNAIS

L'eau se gère collectivement,
à l'échelle des bassins versants...

Le vôtre : **LE DADOU**

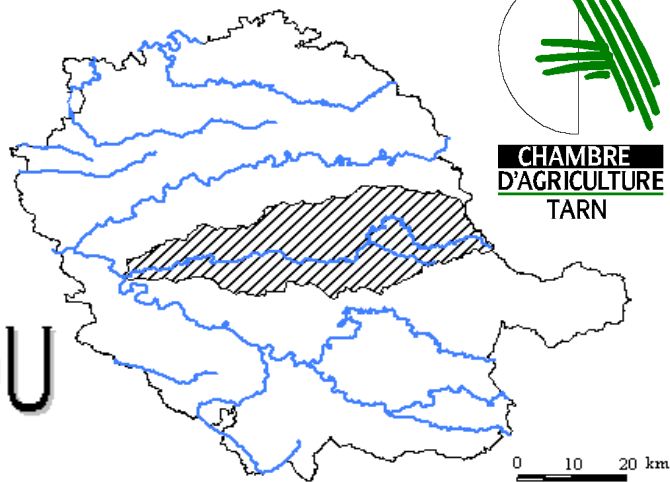

La ressource

Campagne 2003...

Les restitutions à partir de la Bancalié ont permis de maintenir le Dadou autour d'un m³/s jusqu'au 10 septembre. Elles ont ensuite dû être diminuées pour préserver l'eau potable. Le débit n'est revenu à sa normale que fin novembre.


Campagne 2004...

Les pluies de novembre, décembre et janvier ont bien rechargé les réserves, aussi bien en nappe qu'en lac. Cela nous permet d'être plus optimiste pour l'année prochaine.


Les prélèvements

- 102 prélèvements ont été autorisés en 2003, ce qui représente 4 840 m³/h (1,3 m³/s).
- La surface irriguée sur le bassin est de 1 700 ha en été.

Origine de l'eau

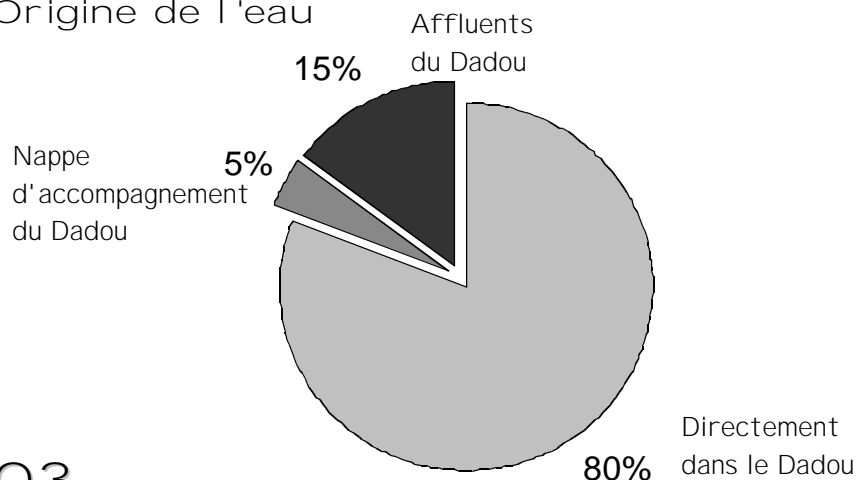

Débit d'étiage 2003

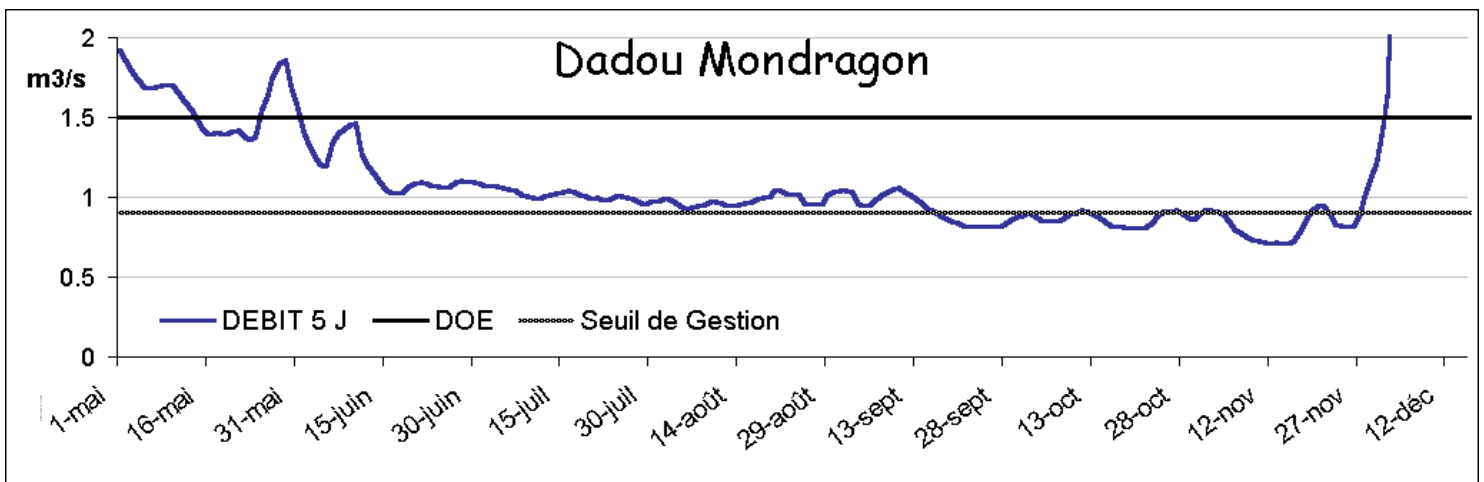

Que dit l'arrêté cadre sécheresse ?

DOE : Débit Objectif d'Etiage : c'est l'objectif à respecter 8 années sur 10.

Seuil de Gestion : c'est le débit qui sert de référence pour l'organisation des restitutions.

En remplissant correctement votre demande de renouvellement d'autorisation, vous participez à la gestion collective de la ressource

